

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ)

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной организации
ВГТУ профсоюза РНО и НРФ

С.А. Антипов
« 30 » 11 2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ВГТУ

С. А. Колодяжный



11 2018г.

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Воронеж 2018

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	И 8.02.02 – 2018
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВГТУ	

1 РАЗРАБОТАНА рабочей группой СППРК

2 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ руководитель службы СППРК
И.Н. Шиловских

3 УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора ВГТУ
от 03.12.2018 № 503

С УЧЕТОМ МОТИВИРОВАННОГО МНЕНИЯ ПРОФКОМА ВГТУ
от 22.11.2018г
протокол № 14

4 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	И 8.02.02 – 2018
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВГТУ	

1 Общие требования пожарной безопасности

1.1 Инструкция по пожарной безопасности устанавливает требования пожарной безопасности для применения и исполнения.

1.2 Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ, Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ, Правилами противопожарного режима Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), другими нормативно-правовыми актами по организации и обеспечению пожарной безопасности.

1.3 Настоящая Инструкция является обязательной для всех сотрудников и студентов и предназначена для проведения противопожарного инструктажа.

1.4 Наряду с настоящей инструкцией следует руководствоваться иными нормативными документами содержащие требования пожарной безопасности утвержденные в установленном порядке.

1.5 Каждый работник и студент университета обязан соблюдать правила противопожарного режима на территории университета.

1.6 В учебных корпусах и студенческом городке университета должны быть разработаны и размещены поэтажные схематические планы эвакуации людей при пожаре.

1.7 Работники университета и студенты обязаны изучить и знать «План эвакуации» из конкретного места (учебной лаборатории, аудитории, рабочего места) до ближайшего запасного или основного выхода из здания.

1.8 Работники университета и обучающиеся обязаны знать места расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся на объектах ВГТУ и уметь ими пользоваться.

1.9 Должностные лица ответственные за противопожарное состояние в структурных подразделениях обязаны содержать первичные средства пожаротушения в постоянной готовности.

1.10 Работники университета, вновь принимаемые на работу, допускаются к работе после прохождения вводного противопожарного инструктажа. Вводный инструктаж проводится службой пожарной профилактики.

1.11 Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктаж проводится на рабочем месте в подразделении должностным лицом, назначенным руководителем структурного подразделения.

1.12 На объектах университета с ночным пребыванием людей должно быть организовано круглосуточное дежурство службы охраны, дежурного персонала и обеспечено наличие инструкции по порядку действий на случай возникновения пожара и других ЧС.

1.13 Лица, ответственные за проведение массовых мероприятий (торжеств, представлений и др.) обязаны перед началом тщательно осмотреть

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	И 8.02.02 – 2018
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВГТУ	

помещение на предмет пожарной безопасности и обеспечить дежурство ответственных лиц.

1.14 Работники (профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, инженерно-технические работники, обслуживающий персонал) и обучающиеся несут дисциплинарную или иную ответственность за нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.15 Ответственность за противопожарное состояние и контроль за соблюдением противопожарного режима на объекте и прилегающей территории, принадлежащей структурному подразделению, несет руководитель структурного подразделения.

2 Порядок содержания территорий, зданий и помещений университета, эвакуационных путей

2.1 Территория объектов ВГТУ должна постоянно содержаться в чистоте.

2.2 Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны всегда быть свободны, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.3 На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

2.4 Не допускается загромождение проходов в зданиях, коридорах, на лестничных клетках.

2.5 Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться на соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

2.6 Противопожарные системы (средства пожарной автоматики, противопожарное водоснабжение) зданий, устройства для самозакрывания дверей должны быть в исправном состоянии.

2.7 Пряжки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей объекта защиты должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

2.8 Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений, ключи хранятся у дежурной смены службы охраны.

2.9 Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты.

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	И 8.02.02 – 2018
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВГТУ	

3 На территории университета запрещается

- 3.1 Курение в помещениях и на территории ВГТУ.
- 3.2 Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.
- 3.3 Использовать первичные средства пожаротушения не по назначению.
- 3.4 Проводить уборку помещений, учебного оборудования и приборов с применением горючих жидкостей.
- 3.5 Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери помещений, эвакуационных выходов, выходы на наружные эвакуационные пожарные лестницы, проходы, подходы к средствам пожаротушения.
- 3.6 Устраивать под лестничными маршами кладовые, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках мебель, оборудование и другие горючие материалы.
- 3.7 Хранить и применять на чердаках, в подвалах, технических и цокольных этажах легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, взрывчатые вещества и другие пожароопасные материалы.
- 3.8 Устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.
- 3.9 Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
- 3.10 Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.
- 3.11 Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен, потолков, ступеней и площадок на лестничных клетках;
- 3.12 Сорить в помещениях и на лестничных площадках.
- 3.13 Подключать несколько потребителей электроэнергии к одному источнику электропитания.
- 3.14 Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.
- 3.15 Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.
- 3.16 Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, относящиеся к производственной деятельности.
- 3.17 Самовольно проводить электромонтажные работы.

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	И 8.02.02 – 2018
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВГТУ	

3.18 Применять пиротехнические изделия.

3.19 Допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

3.20 Разводить костры, сжигать отходы на территории ВГТУ.

4 Требования пожарной безопасности при возникновении пожара

4.1 Каждый работник и обучающийся университета при обнаружении очага возгорания или признаков горения (запаха гари, дыма) немедленно должен сообщить на пост охраны здания и руководителю своего структурного подразделения.

4.2 Сотрудники службы охраны при подтверждении явных признаков пожара (пламя, задымление, повышение температуры) действуют в соответствии с должностной инструкцией и «Инструкцией по пожарной безопасности для сотрудников службы охраны» соответствующего объекта.

4.3 При возникновении пожара на объекте или прилегающей территории каждый работник и обучающийся должен немедленно сообщить по телефону 01 (101/112 с мобильного телефона), при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию.

4.4 Руководитель структурного подразделения принимает меры по отключению электричества, вентиляции и др. электрооборудования.

4.5 Организует встречу подразделений пожарной охраны и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

4.6 Каждый работник и обучающийся по возможности принимает меры к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения с обязательным соблюдением мер безопасности (пункт 8).

4.7 Самостоятельное тушение пожара допускается только в его начальной стадии, когда очаг возгорания незначителен и к нему можно безопасно подойти без средств защиты органов дыхания.

4.8 В случае прямой угрозы жизни сотрудники и обучающиеся немедленно, не дожидаясь указаний, должны покинуть помещение через эвакуационные выходы согласно Плану эвакуации.

4.9 При невозможности эвакуации из помещения необходимо закрыть за собой плотно дверь и обложить любыми средствами все щели в дверном проеме, чтобы через них в помещение не проник дым. Открыть окно и постараться привлечь к себе внимание сотрудников МЧС. При задымленности смочить тряпку и сделать из нее повязку.

4.10 При необходимости вызвать аварийную газовую службу по телефону 04 (104 с мобильного телефона), медицинскую по телефону 03 (103 с мобильного телефона).

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	И 8.02.02 – 2018
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВГТУ	

5 Требования пожарной безопасности перед началом работы

5.1 Каждый работник должен проверить:

- наличие и состояние первичных средств пожаротушения;
- противопожарное состояние электрооборудования;
- работоспособность системы вентиляции;
- исправность телефонной связи;
- состояние эвакуационных выходов, проходов.

6 Требования пожарной безопасности во время работы

6.1 Содержать рабочее место в чистоте и порядке.

6.2 Не допускать нарушение противопожарного режима.

6.3 Проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудованием.

6.4 Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение.

6.5 Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы и мусор.

6.5 Необходимо знать:

- правила и порядок применения первичных средств пожаротушения и меры безопасности при пользовании ими;
- пути эвакуации к главному и запасным выходам;
- номера телефонов пожарной охраны 01 (101/112 с мобильного телефона), медицинской службы 03 (103 с мобильного телефона), аварийной газовой службы по телефону 04 (104 с мобильного телефона).

7 Требования пожарной безопасности по окончании работы

7.1 После окончания работы помещение проверяется внешним визуальным осмотром.

7.2 Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

7.3 Запрещается оставлять на рабочем месте промасленную спецодежду, ветошь и другие пожароопасные предметы, вещества.

7.4 Запрещается закрывать помещение в случае обнаружения, каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание. В случае если устранить неисправность самостоятельно не представляется возможным, необходимо доложить непосредственному руководителю.

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	И 8.02.02 – 2018
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВГТУ	

7.5 После закрытия помещения, необходимо сдать ключи на пост охраны.

8 Порядок применения первичных средств пожаротушения

8.1 Пользование пожарным краном

8.1.1 Сорвать пломбу.

8.1.2 Открыть дверцу пожарного шкафа.

8.1.3 Раскатать рукав по направлению к очагу пожара.

8.1.4 Открыть вентиль крана до отказа и пустить воду в рукав, а струю воды из ствола направить в очаг пожара (возгорания).

8.2 Применение углекислотных огнетушителей (ОУ)

8.2.1 Приблизиться с огнетушителем к очагу пожара (возгорания) на расстояние 2 – 3 метра.

8.2.2 Направить раструб на огонь.

8.2.3 Снять пломбу и выдернуть предохранительную чеку.

8.2.4 Нажать на клавишу рукоятки или открыть запорное устройство до упора в зависимости от модификации огнетушителя и завода-изготовителя.

8.2.5 По окончании тушения пожара (огня) отпустить рычаг (закрыть вентиль).

8.2.6 Запрещается держаться за раструб во время работы огнетушителя, так как он сильно охлаждается, что может привести к обморожению рук.

Углекислотные огнетушители (ОУ) предназначены для тушения небольших возгораний всех видов горючих и тлеющих материалов, не вызывая при этом их порчи, а также электроустановок, находящихся под напряжением.

8.3 Применение порошковых огнетушителей (ОП)

8.3.1 Необходимо поднести огнетушитель на минимально возможное и безопасное для тушения пожара расстояние, учитывая, что длина струи огнетушащего вещества составляет 3 м.

8.3.2 Сорвать пломбу на огнетушителе, имеющуюся на запорно-пусковом устройстве.

8.3.3 Выдернуть чеку.

8.3.4 Направить насадку шланга на очаг возгорания.

8.3.5 Нажать курок (рычаг) на огнетушителе.

8.3.6 Подождать 3–5 с для приведения огнетушителя в готовность.

8.3.7 При выходе огнетушащего вещества тушить возгорание.

Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения начинающихся и небольших очагов пожара, электроустановок до 1000В и воспламеняющихся жидкостей.

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	И 8.02.02 – 2018
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВГТУ	

9 Порядок действий по управлению инструкцией по пожарной безопасности

9.1 Оформление инструкции по пожарной безопасности (ИПБ).

9.1.1 Инструкция по пожарной безопасности структурного подразделения оформляется в соответствии с Макетом инструкции по пожарной безопасности.

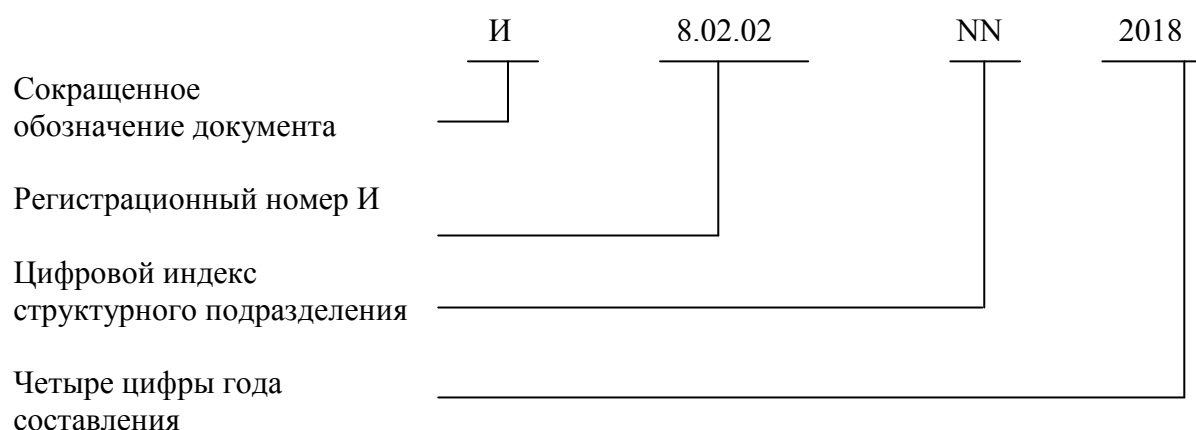
9.1.2 Обязательными реквизитами первой страницы ИПБ являются:

- обозначение (И 8.02.02 - NN - 2018);
- наименование университета (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный технический университет»);
- гриф утверждения ректором ВГТУ;
- гриф получения мотивированного мнения первичной организации ВГТУ профсоюза РНОиН РФ;
- наименование документа (ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ <НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ>).

9.1.3 Обязательными реквизитами последней страницы ИПБ являются визы руководителя структурного подразделения, в котором разработана инструкция, визы согласования руководителя службы охраны труда, заведующего участком содержания и ремонта электросетей и оборудования, руководителя службы пожарной профилактики.

9.1.4 Обозначение состоит из следующих элементов:

- сокращенное обозначение документа – И;
- регистрационный номер ИПБ (8.02.02)
- цифровой индекс структурного подразделения (в соответствии с распоряжениями: 18р/1 от 21.02.2017г.; 49р от 02.06.2017; 28р от 20.02.18; 89р от 18.06.2018г);
- год составления ИПБ.



9.1.5 К оформлению ИПБ предъявляются следующие требования:

- параметры полей: верхнее, левое, нижнее – 2 см; правое – 1,5 см;
- размер шрифта – 14 пт;
- межстрочный интервал – одинарный;

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	И 8.02.02 – 2018
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВГТУ	

- выравнивание – по левой и правой границам текстового поля;
- абзацный отступ – 1 см от левой границы текстового поля.

9.1.6 Текст каждого раздела ИПБ излагается отдельными пунктами, которые нумеруются арабскими цифрами.

9.2 Разработка и утверждение ИПБ.

9.2.1 Инструкция по пожарной безопасности составляется в двух экземплярах.

9.2.2 Каждый экземпляр ИПБ утверждается ректором, согласовывается с председателем первичной организации ВГТУ профсоюза РНОиН РФ, вводится в действие приказом ректора и доводится до сведения работника под роспись в журнале инструктажа на рабочем месте.

9.3. Хранение ИПБ.

9.3.1 Один экземпляр ИПБ хранится в службе СППРК, второй в структурном подразделении, с учетом обеспечения доступности и удобства для ознакомления работниками.

9.4 Внесение изменений и пересмотр ИПБ.

9.4.1 Своевременную разработку, пересмотр инструкций по пожарной безопасности для работников организуют руководители структурных подразделений.

9.4.2 Пересмотр инструкции по пожарной безопасности производится не реже одного раза в 5 лет.

9.4.3 До истечения указанного срока инструкции пересматриваются, в случае:


- пересмотра законодательных актов, норм, правил и других нормативных документов;
- по указанию надзорных органов;
- изменения технологического процесса, а также использовании новых видов оборудования веществ, материалов;
- использования новых видов оборудования, веществ, материалов;
- по результатам происшедших пожаров, аварийных ситуаций.

9.4.4 Ответственным за своевременный пересмотр ИПБ являются сотрудники СППРК.

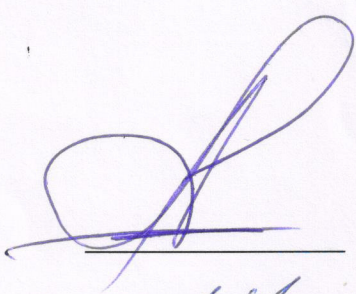
ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	И 8.02.02 – 2018
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВГТУ	

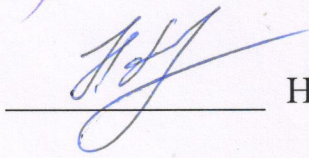
Лист согласования


Ответственный исполнитель


Руководитель СППРК  И.Н. Шиловских 30.11.2018

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор  С.В.Сафонов 30.11.2018

Начальник УСР  Н.В.Рогова 30.11.2018

Руководитель службы охраны труда  В.А. Долгих 30.11.2018

Заведующий участком содержания и ремонта электрических сетей и оборудования  Ю.М. Арепьев 30.11.2018

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	И 8.02.02 – 2018
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВГТУ	

Лист регистрации изменений

Порядко- вый номер изменения	Раздел, пункт	Вид изменения (заменить, аннулировать, добавить)	Номер и дата приказа об изменении	Фамилия и инициалы, подпись лица, внесшего изменение	Дата внесения изменения